

Директору МОУ СШ № 54

Белибихиной Надежде Алексеевне

ул. Казахская, д. 20,
г. Волгоград, 400002

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 006-68/2021/4

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

«07» сентября 2021 года

г. Волгоград

Я, государственный инспектор г. Волгограда по пожарному надзору Меркулов Александр Васильевич, рассмотрев постановление по делу об административном правонарушении от 07.09.2021 № 006-68/2021/2 по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении директора МОУ СШ № 54 Белибихиной Надежды Алексеевны, что в период с 02 по 11 августа 2021 г. старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому, Красноармейскому и Советскому районам отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области Бабичевым А.Е. проведена проверка за соблюдением МОУ СШ № 54 законодательства в области пожарной безопасности в Российской Федерации при эксплуатации территории, зданий, помещений, задействованных в летней оздоровительной кампании, расположенных по адресу: 400002, г. Волгоград, ул. Казахская, д. 20.

По результатам проверки установлено, что на объекте защиты допущены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. Коридоры этажей длиной более 60 метров не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 метров ст. 52, 59 №123-ФЗ; п. 4.3.7 СП 1.13130.2020.
2. Заполнение проёма в противопожарной преграде ведущего в помещение электроцитовой выполнено дверью с пределом огнестойкости менее требуемого ст. 4, 59, п. 3, 13 ст. 88 табл. 24 №123-ФЗ; п. 25 ППР в РФ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013.
3. Люки, установленные в объеме лестничных клеток ведущие на кровлю выполнены не противопожарными 2-го типа ч.3 ст.4, ч.1 ст.6 №123-ФЗ; п. 7.7 СП 4.13130.2013., за что частью 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена административная ответственность.

Данные правонарушения стали возможными **по причине:** недостаточного Вашего, как руководителя объекта, внимания, уполномоченного на законных основаниях обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности. **Условиями, способствующими совершению** вышеуказанных правонарушений является: отсутствие постоянного и качественного контроля за выполнением требований пожарной безопасности ответственными за пожарную безопасность лицами и работниками организации. Данные нарушения также неудовлетворительно оценивают противопожарное состояние помещений и могут негативно повлиять на безопасность здания и людей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, 29.13 КоАП РФ Вам необходимо:


- 1) Рассмотреть данное представление;
- 2) Принять меры к устранению нарушений требований пожарной безопасности;
- 3) Установить постоянный и качественный контроль за выполнением на объекте требований пожарной безопасности ответственными за пожарную безопасность лицами и работниками учреждения;
- 4) Рассмотреть вопрос о необходимости принятия мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения обязательных требований пожарной безопасности.

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

В течении 1(одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление. В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

государственный инспектор г. Волгограда
пожарному надзору

представление получил:

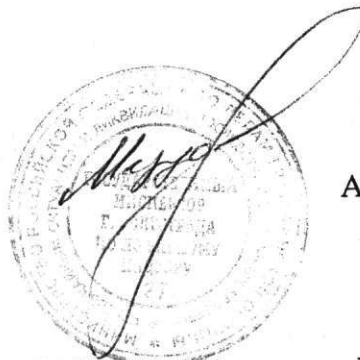

А.В. Меркулов

07.09.2021 г. директор МОУ СШ № 54
Белибихина Надежда Алексеевна

(дата, должность, подпись, расшифровка подписи)